


Перфорированные лотки высотой 100 мм с толщиной стали 1,0 мм

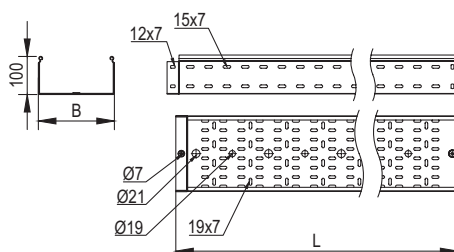

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**
3000	100	2.23	3534110	3534110HDZ	3534110ZL
	150	2.64	3534210	3534210HDZ	3534210ZL
	200	3.03	3534310	3534310HDZ	3534310ZL
	300	3.74	3534410	3534410HDZ	3534410ZL
	400	4.7	35345	35345HDZ	35345ZL
	500	5.48	35346	35346HDZ	35346ZL
	600	6.27	35347	35347HDZ	35347ZL
4000	100	2.23	SPV40110	SPV40110HDZ	SPV40110ZL
	150	2.64	SPV40115	SPV40115HDZ	SPV40115ZL
	200	3.03	SPV40120	SPV40120HDZ	SPV40120ZL
	300	3.74	SPV40130	SPV40130HDZ	SPV40130ZL
	400	4.7	SPV40140	SPV40140HDZ	SPV40140ZL
	500	5.48	SPV40150	SPV40150HDZ	SPV40150ZL
	600	6.27	SPV40160	SPV40160HDZ	SPV40160ZL
6000	100	2.23	SPV60110	SPV60110HDZ	SPV60110ZL
	150	2.64	SPV60115	SPV60115HDZ	SPV60115ZL
	200	3.03	SPV60120	SPV60120HDZ	SPV60120ZL
	300	3.74	SPV60130	SPV60130HDZ	SPV60130ZL
	400	4.7	SPV60140	SPV60140HDZ	SPV60140ZL
	500	5.48	SPV60150	SPV60150HDZ	SPV60150ZL
	600	6.27	SPV60160	SPV60160HDZ	SPV60160ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Графики нагрузок

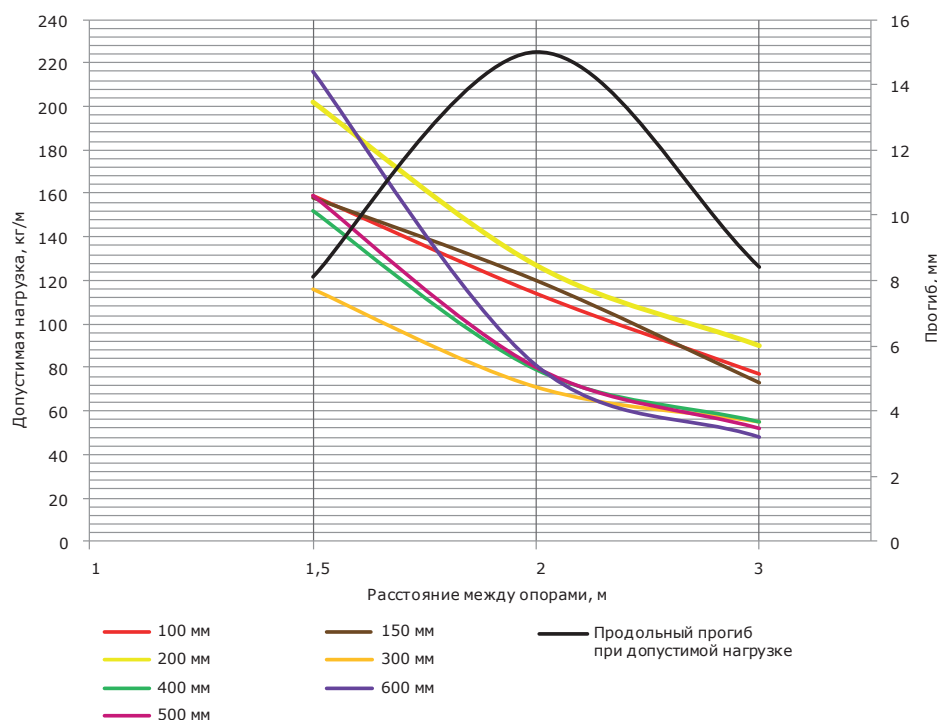

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-013-47022248-2004;
- продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины.